



### 3-2 管理者が購入したシール番号でログブックを新規作成する方法




1. 管理者は、登録してあるIDとパスワードを使ってログインします。

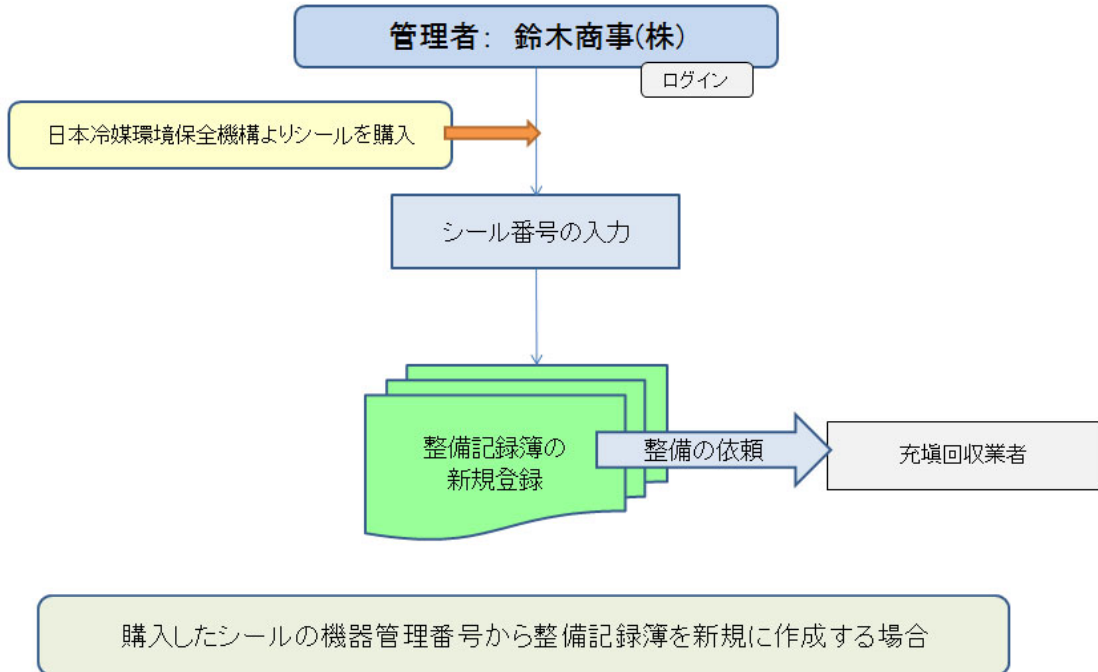


2. メインメニューから「ログブック新規作成・追加登録」ボタンを押します。

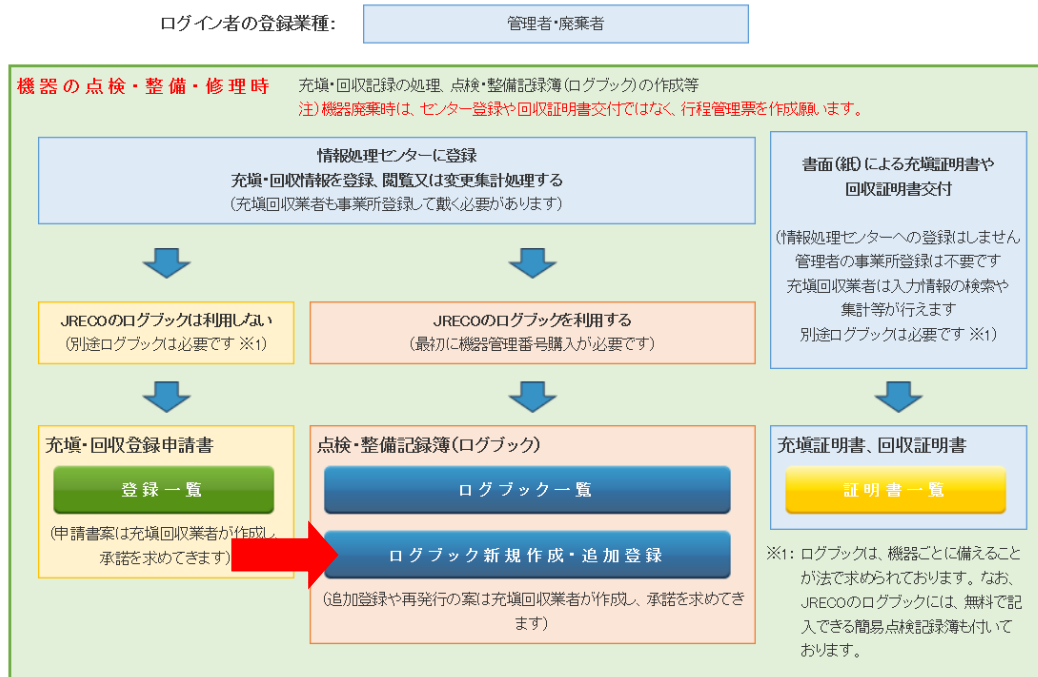

3. JRECO(日本冷媒・環境保全機構)で販売しているシールです。冷凍空調機器管理番号を入力します。1枚は予備(保存用)です。

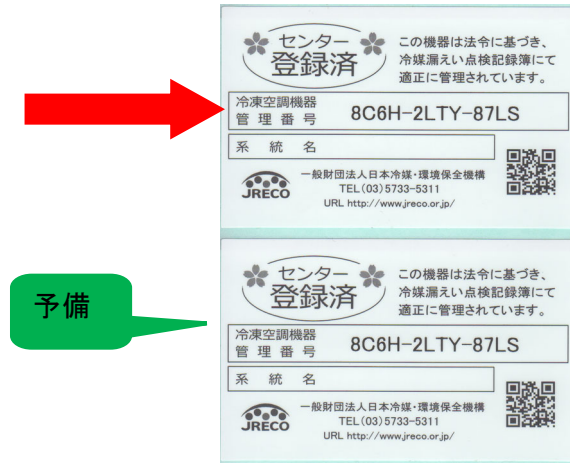

4. 「機器管理番号入力」をクリックします。

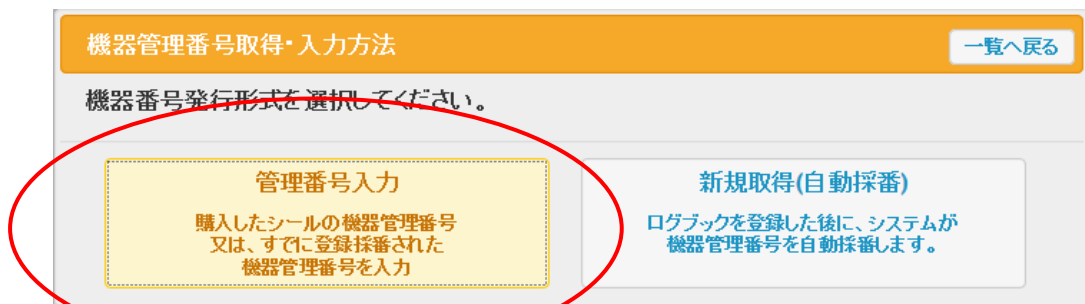


5. 機器管理番号の入力画面になります。  
シールの管理番号を入力して、「開く」ボタンを押します。

機器管理番号を入力してください。

機器管理番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
--------	--

開く

6. 下記のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押します。

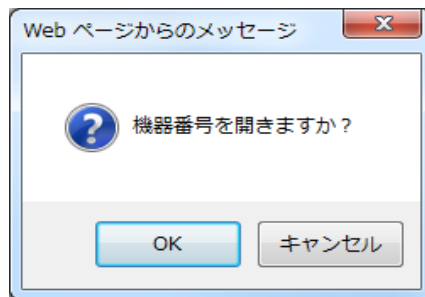

機器管理番号

7. 新規の点検・整備記録簿が表示されます。  
管理者（鈴木商事）でログインしているのので、施設管理者名はすでに表示されています。  
1表を入力します。  
※ 施設名称の入力は、「会社情報から取得」をクリックすると登録してある事業所の登録情報から一度に入力されます。また、履歴からも選択出来ます。

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2011年5月5日 ~ ----年--月--日

- 注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。  
2: \*が付いている項目は必ず入力してください。  
3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。

機器管理番号	8DHE-NXUX-FWCM
--------	----------------

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報 ...管理者がログインすると、1表に管理者登録情報が自動記入されます。また充填回収業者がログインすると、2表に業者登録情報が自動記入されます。


施設管理者*	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
施設名称*	鈴木商事 会社情報から取得 履歴から選択	システム名	A-1	設備製造者*	日本製鋼所(株)
施設住所*	〒100-0001 住所検索 東京都 住所1 千代田区千代田 住所2	設置年月日	2011-5-5	分類*	ビル用パッケージエアコン
代表電話	03-1111-2222	用途*	空調用	製造番号*	N50011
機器管理 従事者*	鈴木商事 事業所	同左電話	03-1111-2222	型式	N5
E-mail*	toyot0529@yahoo.co.jp 追加送信E-Mail:	使用 冷媒*	R410A	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	10
				出高時初期 充填量 kg*	2000

一覧へ戻る

確認画面へ

ページトップ ▲

8. 確認画面から内容を確認して、「登録」ボタンを押します。


 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構  
 冷媒管理システム

よこそ 鈴木商事 事業所さん  
 利用可能ポイント 10633 ポイント

メニュートップ ログアウト  
 ポイント取得口座 ポイント履歴

---

入力内容をご確認ください

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2011年5月5日 ~ ----年--月--日


機器管理番号 8DHE-NXUX-FWCM

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田
施設名称	鈴木商事	系統名	A-1	設備製造者	日本製造(株)
施設住所	〒100-0001 千代田区千代田	設置年月日	2011-05-05		
代表電話	03-1111-2222	用途	空調用	製造番号	N50011
機器管理 従事者	鈴木商事 事業所	同左電話	03-1111-2222	使用 機器 型式	N5 圧縮機の原動機 の定格出力 kW 10
E-mail	toy10529@yahoo.co.jp	使用 冷媒	R410A	出荷時初期 充填量 kg	20.00

戻る 登録

9. 下記のメッセージが表示されますので、「OK」を押します。

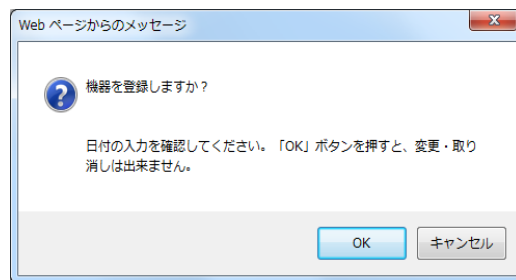

10. 管理者の一覧表に登録されます。  
この「機器管理番号」を充填回収業者に知らせて、整備をしてもらいます。

冷媒漏えい点検記録簿を登録しました。

● 点検・整備記録簿機器一覧

機器管理番号  施設管理者  左記の機器管理番号、施設管理者、  
 製品施設都道府県  製品施設住所  最新作業日などから  
 製番  検索出来ます。  
 最新作業日 2015-6-3 ~ 2015-7-3 検索

No	最終登録日	機器管理番号	状態	最新作業日	点検・整備記録簿 登録数	施設管理者	製品施設 都道府県	操作
1	2015-07-03	8DHE-NXUX-FWCM	利用可能		未登録	鈴木商事	東京都	閲覧   簡易点検   パス設定   閉鎖
2	2015-06-12	V2P- <span style="color: red;">↑</span> OK	利用可能	2015-06-03	2件 (1件)	鈴木商事	東京都	閲覧   簡易点検   パス設定   閉鎖

1件~2件 (合計:2件)

以上