


5-9 充填回収業者が情報処理センターへ直接入力した伝票を 管理者が修正する方法

(管理者は1表の情報しか修正出来ません。)

情報処理センターに登録した伝票を修正する方法

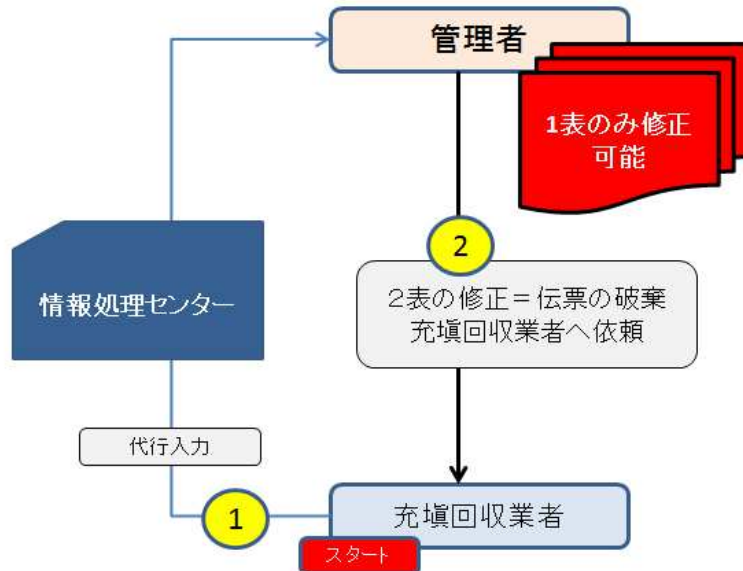

1. 充填回収業者がログインして、情報処理センターへ直接データを入力します。左側の「申請書作成」をクリックします。

メインメニュー

ログイン者の登録業種: 充填回収業者

機器の点検・整備・修理時 充填・回収記録の処理、点検・整備記録簿(ログブック)の作成等
注)機器廃業時は、センター登録や回収証明書交付ではなく、行程管理票を作成願います。

情報処理センターに登録
充填・回収情報を登録、閲覧又は変更集計処理する
(充填回収業者も事業所登録して載く必要があります)

書面(紙)による充填証明書や
回収証明書交付
(情報処理センターへの登録はしません
管理者の事業所登録は不要です
充填回収業者は入力情報の検索や
集計等が行えます
別途ログブックは必要です ※1)

JRECOのログブックは利用しない
(別途ログブックは必要です)

JRECOのログブックを利用する
(最初に機器管理番号購入が必要です)

充填・回収登録申請書

登録一覧

申請書作成

点検・整備記録簿(ログブック)

ログブック一覧

ログブック新規作成・追加登録

充填証明書、回収証明書

証明書一覧


証明書作成・印刷

回収業者

2. 「申請書作成」ボタンを押すと下記のメッセージが表示されます。

情報処理センターへ直接充填量・回収量を入力することはログブック形式での登録ではなく、1件ずつの点検整備記録になります。

また、機器管理番号ではなく伝票番号で登録しますので、伝票を探す時には伝票番号と機器との関連を覚えておく必要があります。

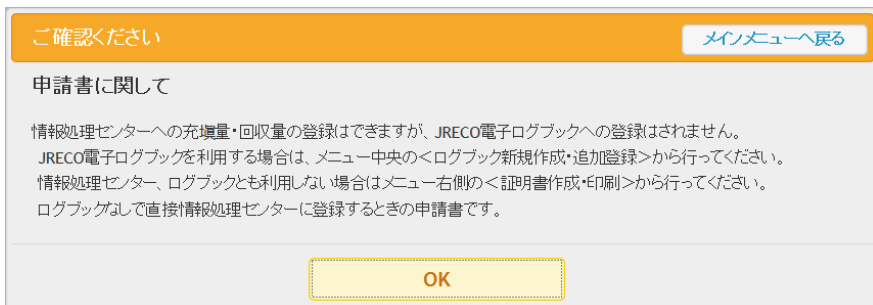

3. データを入力します。次に、確認画面から内容を確認して、管理者へ承諾を求めます。



JRECO情報処理センター 御中

冷媒充填・回収登録申請書

伝票番号

1表に示すフロン類使用機器第一種特定製品において、2表に示すフロン類の充填、回収を実施しましたので、情報処理センターへの登録を申請します。

- 注意1: 本書は、電子版点検・整備記録簿を利用しない場合のJRECO情報処理センターへの登録申請書です。点検・整備記録簿を利用される方は、点検・整備記録簿のシステムから登録願います。
- 2: 第2表はログインされた充填回収業者の登録情報が自動記入され、第1表は事業者コード入力で登録情報が自動記入されます。
- 3: フロン類の充填作業や回収作業は、作業担当者欄に記名された「第一種フロン類充填回収業」の知見を有する資格者本人によるか、もしくは立会いが必要です。
- 4: 機器廃棄の場合はセンターへの回収量登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、回収量等を入力してください。
- 5: *が付いている項目は必ず入力してください。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報 …利用履歴があれば履歴選択で、あるいは事業者コードを入力すれば、1表の管理者情報は登録された情報が自動記入されます。

施設管理者*	<input checked="" type="radio"/> 履歴から選択 <input type="radio"/> 事業者コードから選択 氏名または名称を選択してください 鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1		
施設名称*	鈴木商事 <input type="text"/> 会社情報から取得	システム名	<input type="text"/>	設備製造者*	<input type="text"/> 日本製造 <input type="text"/> (株)		
施設住所*	〒100-0001 住所検索 東京都 <input type="text"/> 住所1 千代田区千代田 住所2 <input type="text"/>	設置年月日	2015-3-3	分類*	ビル用パッケージエアコン		
代表電話	03-1111-2222	使用機器	用途*	空調用	製造番号*	N-1255	
機器管理 従事者*	鈴木商事 事業所 <input type="text"/>	同左電話	03-1111-2222	型式	N-1	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	5
E-mail*	toy0529@yahoo.co.jp 追加送信E-Mail: <input type="text"/>			使用 冷媒*	R410A		

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録 …充填回収業者がログインすると、登録情報が自動記入されます。充填冷媒が1表の使用冷媒と相違するとエラーとなります。一旦回収して作業後にその冷媒を再充填した量は「戻し充填量」に、新たな冷媒を充填した量は「追加充填量」に記入して下さい。破壊再生冷媒がある場合は行程管理票発行も連携できます。

作業年月日*	2015-3-5	点検・整備区分*	定期点検	充填冷媒*	R410A	回収量 kg*	0.00	戻し充填量 kg*	0.00	追加充填量 kg*	2.00	破壊・再生量 kg*	0.00
備考	<input type="text"/>												
作業請負者社名	山田回収業(株) 東京都	所在地	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1					作業担当者*	山田 太郎	資格者証	<input type="text"/>		
登録番号	T123	登録都道府県	東京都	e-mail	tori@jreco.or.jp	代表電話	03-1111-1111						

整備者あり 整備者なし
実施作業は2表の内容に相違ありません。

作業請負者責任者(申請者)*: ⇒ 管理者承諾:

一覧へ戻る

確認画面へ

ページトップ ▲

4. 確認画面から内容を確認して、管理者へ承諾依頼をします。

入力内容をご確認ください

冷媒充填・回収登録 伝票番号

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報


施設管理者 鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード H05619358	法定管理者 (本社等) 名・住所 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
施設名称 鈴木商事	系統名	設備製造者 日本製鋼(株)
施設住所 〒100-0001 東京都千代田区千代田	設置年月日 2015-03-03	分類 ビル用パッケージエアコン
代表電話 03-1111-2222	用途 空調用	製造番号 N-1235
機器管理 従事者 鈴木商事 事業所	同左電話 03-1111-2222	型式 N-1
E-mail toy0529@yahoo.co.jp	使用 冷媒 R410A GWP: 2090	圧縮機の駆動機 の定格出力 kW 5

2. 漏洩点検・整備・回収・充填記録

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊・再生量 kg
2015-03-03	定期点検	R410A	0.00	0.00	2.00	0.00
備考						
作業請負者社名 山田回収業(株)	所在地 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1	作業担当者 山田 太郎	資格者証			
登録番号 T123	登録都道府県 東京都	E-mail tori@jeco.or.jp	代表電話 03-1111-1111			

作業請負者(申請者): 山田 太郎 管理者承諾:

5. 下記のメッセージが表示されますので「OK」ボタンを押します。
なお、この時にポイントが消費されます。

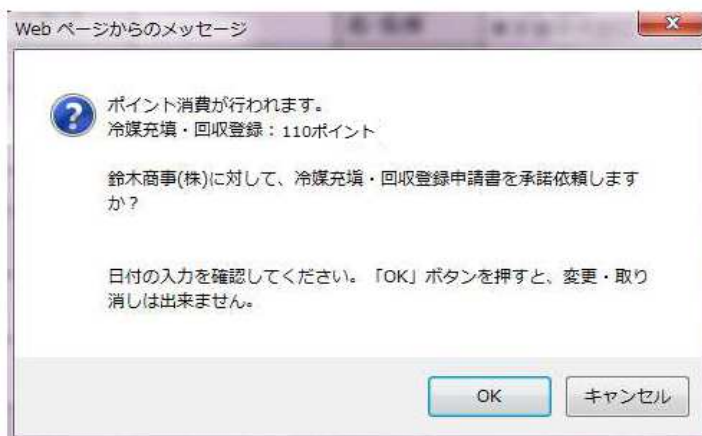


6. 「OK」を押すと、充填回収業者の一覧表に(承諾待ち)の登録がされます。

1件~15件(合計:15件)

Nb	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	製品分類	製品施設 都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000155	承諾待ち	2015-03-03	鈴木商事	ビル用パッケージエアコン	東京都	山田回収業(株)	閲覧 破壊

7. 承諾依頼された管理者はログインしてシステムを開きます。
 登録した伝票は、情報処理センターへ直接登録した伝票です。
 よって、左の緑の「登録一覧」をクリックして開きます。



8. 管理者の登録一覧表に「承諾待ち」の伝票が表示されています。
 この伝票の「閲覧」をクリックして開きます。

1件~5件 (合計:5件)

No	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	製品分類	製品施設都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000155	承諾待ち	2015-03-05	鈴木商事	ビル用パッケージエアコン	東京都	山田回収業(株)	閲覧

9. 情報処理センターへ直接登録された伝票が表示されます。

ここでは、1表のみ管理者が修正が可能です。

充填回収業者が登録した2表の修正は出来ません。【管理者は整備をする知見を有していません】

2表を修正するには充填回収業者へ依頼して伝票を破棄し、再度作成し直します。

JRECO情報処理センター 御中

冷媒充填・回収登録申請書

伝票番号 R0000155

1表に示すフロン類使用機器第一種特定製品において、2表に示すフロン類の充填、回収を実施しましたので、情報処理センターへの登録を申請します。

- 注意1: 本書は、電子版点検・整備記録簿を利用しない場合のJRECO情報処理センターへの登録申請書です。
点検・整備記録簿を利用される方は、点検・整備記録簿のシステムから登録願います。
- 2: 第2表はログインされた充填回収業者の登録情報が自動記入され、第1表は事業者コード入力で登録情報が自動記入されます。
- 3: フロン類の充填作業や回収作業は、作業担当者欄に記名された「第一種フロン類充填回収業」の知見を有する資格者本人によるか、もしくは立会いが必要です。
- 4: 機器廃棄の場合はセンターへの回収量登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、回収量等を入力してください。
- 5: *が付いている項目は必ず入力してください。

修正可能

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報 ※利用履歴があれば履歴選択で、あるいは事業者コードを入力すれば、1表の管理者情報は登録された情報が自動記入されます。

施設管理者	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
施設名称	鈴木商事 会社情報から取得	系統名		設備製造者	日本製造 (株)
施設住所	〒100-0001 住所検索 東京都 住所1 千代田区千代田 住所2	設置年月日	2015-03-03	分類	ビル用パッケージエアコン
代表電話	03-1111-2222	用途	空調用	製造番号	N-1255
機器管理 従事者	鈴木商事 事業所	同左電話	03-1111-2222	型式	N-1
E-mail	toy0529@yahoo.co.jp 追加送信E-Mail:	使用 冷媒	R410A GWP: 2090	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	5

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録 ※充填回収業者がログインすると、登録情報が自動記入されます。充填冷媒が1表の使用冷媒と相違するとエラーとなります。
一旦回収して作業後にその冷媒を再充填した量は「戻し充填量」に、新たな冷媒を充填した量は「追加充填量」に記入して下さい。
破壊再生冷媒がある場合は行程管理票発行も連携できます。

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊再生量 kg
2015-03-05	定期点検	R410A	0.00	0.00	2.00	0.00
備考						
作業請負者社名	所在地	作業担当者	資格者証			
山田回収業(株)	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1	山田 太郎				
登録番号	登録都道府県	E-mail	代表電話			
T123	東京都	tar1@jreco.or.jp	03-1111-1111			

実施作業は2表の内容に相違ありません。

作業請負者責任者(申請者): 山田 太郎 ⇒ 管理者承諾:

10. 確認画面から内容を確認して登録します。

入力内容をご確認ください

冷媒充填・回収登録


伝票番号 R0000155

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報					
施設管理者	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
施設名称	鈴木商事	系統名		設備製造者	日本製造(株)
施設住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	設置年月日	2015-03-03	分類	ビル用パッケージエアコン
代表電話	03-1111-2222	用途	空調用	製造番号	N-1255
機器管理 従事者	鈴木商事 事業所	同左電話	03-1111-2222	型式	N-1
E-mail	toy0529@yahoo.co.jp	使用 冷媒	R410A GWP: 2090	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	5
2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録					
作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg
2015-03-05	定期点検	R410A	0.00	0.00	2.00
備考					
作業請負者社名	所在地	作業担当者	資格者証		
山田回収業(株)	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1	山田 太郎			
登録番号	登録都道府県	E-mail	代表電話		
T123	東京都	tar1@jreco.or.jp	03-1111-1111		

作業請負者責任者(申請者): 山田 太郎 ⇒ 管理者承諾: 鈴木 太郎

戻る 登録

11. 下記のメッセージが出ますので「OK」ボタンを押して登録します。

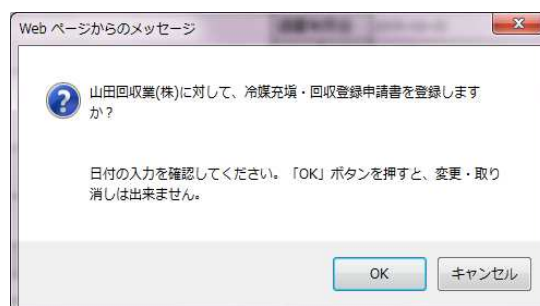

12. 管理者の一覧表(情報処理センターへ直接登録した一覧表)にデータが登録されました。

1件~5件(合計:5件)

No	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	製品分類	製品施設 都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000155	承認済	2015-03-05	鈴木商事	ビル用パッケージエアコン	東京都	山田回収業(株)	閲覧

★ 下は充填回収業者の一覧表です。修正する必要がある時は「破棄」のボタンを押して修正します。

1件~16件(合計:16件)

No	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	製品分類	製品施設 都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000155	承認済	2015-03-05	鈴木商事	ビル用パッケージエアコン	東京都	山田回収業(株)	閲覧 破棄

13. この伝票を見ると機器の情報は、製造番号しかありません。
伝票番号と製造番号と機械を紐づけて記録する必要があります。
なお、事業所としての回収量、充填量は登録されていますので、算定漏えい量の集計には問題ありません。



2016年06月01日

冷媒充填・回収登録

伝票番号 R00000155

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H305819358	法定管理者 (本社等) 名・住所	鈴木商事(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
施設名称	鈴木商事	系統名		設備製造者	日本製造(株)
施設住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	設置年月日	2015-03-03	分類	ビル用パッケージエアコン
代表電話	03-1111-2222	用途	空調用	製造番号	N-1255
機器管理 従事者	鈴木商事 事業所	同左電話	03-1111-2222	使用 機器 型式	N-1
E-mail	toy0529@yahoo.co.jp	使用 冷媒	R410A GWP: 2090	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	5

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊・再生量 kg
2015-03-05	定期点検	R410A	0.00	0.00	2.00	0.00
備考						
作業請負者社名		所在地			作業担当者	資格者証
山田回収業(株)		〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1			山田 太郎	
登録番号	登録都道府県	E-mail	代表電話			
T123	東京都	tonii@jreco.or.jp	03-1111-1111			

作業請負者責任者(申請者): 山田 太郎 ⇒ 管理者承諾: 鈴木 太郎

一覧へ戻る

以上