

6-12 点検・整備記録簿(ログブック)の閉鎖とパス設定

点検・整備記録簿(ログブック)の閉鎖

- ◆点検・整備記録簿の閉鎖は、機器を廃棄し、ログブックを作成する必要がなくなった時や点検・整備記録簿の登録を間違えた時など、記録簿を残しておくことが必要がなくなった時などに実施します。

1. 管理者がログインします。

ポイント

充填回収業者は、伝票を閉鎖する権限がありません。機器一覧表を見ても、「閉鎖」のボタンはありません。伝票はあくまでも管理者のものです。




2. メインメニューから「点検・整備記録簿機器一覧表」をクリックして開きます。



3. 一覧表の操作で、「閉鎖」をクリックします。

ビル用パッケージ エアコン	東京都	2017-07-22	【初回未登録】 【初回未登録】	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 閉鎖
------------------	-----	------------	--------------------	-------------------------------



4. 閉鎖する理由を記入します。

一覧へ メインメニューに戻る

閉鎖を行う場合は下部の閉鎖理由を記入後閉鎖ボタンをクリックしてください。

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2017年1月1日 ~ ----年--月--日

機器管理番号 W4EA-TT8Y-WGB4

次回簡易点検期限: 【初回未登録】
次回定期点検期限: 【初回未登録】


1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H366691597	法定管理者 (本社等) 名・住所	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田
施設名称	西急電鉄	系統名		設備製造者	三菱電機
施設住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	設置年月日	2017-01-01	分類	ビル用パッケージエアコン
代表電話	03-1111-2222	用途	空調用	製造番号	M123456
機器管理 従事者	西急電鉄 管理者 西急 太郎	同左電話	03-1111-2222	使用 機器	型式 M10 圧縮機の原動機 の定格出力 kW 15
E-mail	tttt_1218@yahoo.co.jp	使用 冷媒	R410A GWP: 2090	出荷時初期 充填量 kg	10.00
備考					

■閉鎖理由

一覧へ戻る 閉鎖 ページトップ ▲

5. 下記メッセージが出ますので、「OK」ボタンを押します。

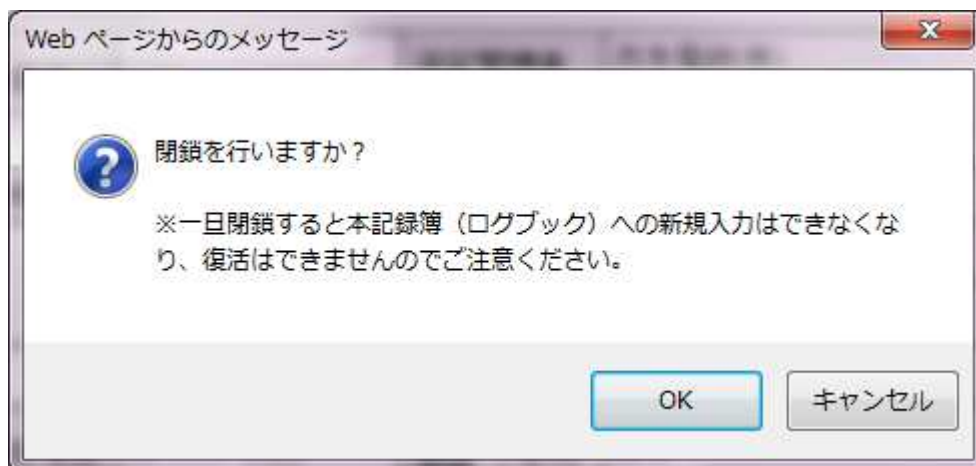

6. 一覧表に「閉鎖」されたことが登録されます。

4	2017-08-15	6UWN-BUM6-D8KV	利用可能	未登録	西急電鉄	ビル用パッケージエアコン	東京都	2017-07-22	【初回未登録】 【初回未登録】	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 閉鎖
5	2017-07-22	W4EA-TT8Y-MGB4	閉鎖	未登録	西急電鉄	ビル用パッケージエアコン	東京都	2017-07-22		閲覧 簡易点検 パス設定

パスの設定について

1. 整備記録簿にパスの設定をします。

ポイント

パスを設定すると、パスワードを知っている管理者又は、パスワードを通知された充填回収業者以外はこの伝票を閲覧出来なくなります。充填回収業者を変更した時など、この設定をすると以前の業者はこの伝票の情報を見ることができません。

ビル用パッケージエアコン 東京都 2017-07-22 閲覧 | 簡易点検 | **パス設定**

2. パスの設定を押すと、下記の設定画面に変わります。任意でパスワードを設定してください。

一覧へ | [メインメニューに戻る](#)

パスワードを設定してください。

パスワード ※空で登録した場合は未設定になります。

3. パスワードの入力後、下記のメッセージが出ますので「OK」を押します。

これで、設定が完了します。

