

ご利用者の皆様

2025 年 9 月 8 日

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

予告

◆◆◆ 冷媒管理システム RaMS 機能追加、修正のご紹介 ◆◆◆



日頃より冷媒管理システム RaMS をご利用いただき、誠にありがとうございます。
RaMS を更に使い易くするために、今後追加・修正する予定の機能について簡単にご紹介します。
あらかじめご了承くださいませよう、お願いいたします。

1. 【予告】ログブックの有効期限（有効期間）を延長します。（本年 9 月 18 日予定）

現在、ログブックの有効期限（有効期間）は、ログブックの「最終更新日」から 1 年間となっていますが、「最終更新日」が「2 日」から「31 日」までのログブックについて有効期限（有効期間）を「最終更新日」から 1 年後の、その月の末日まで延長いたします。（下記の図をご参照）

この変更により、例えば、管理者がログブックの自動更新を設定している場合、更新切れの期間に簡易点検等の登録に伴い手動でログブックの更新操作を行う必要がなくなります。

※「最終更新日」が月初「1 日」のログブックの場合は、これまで通り有効期限は翌年の前月末日までとなります。

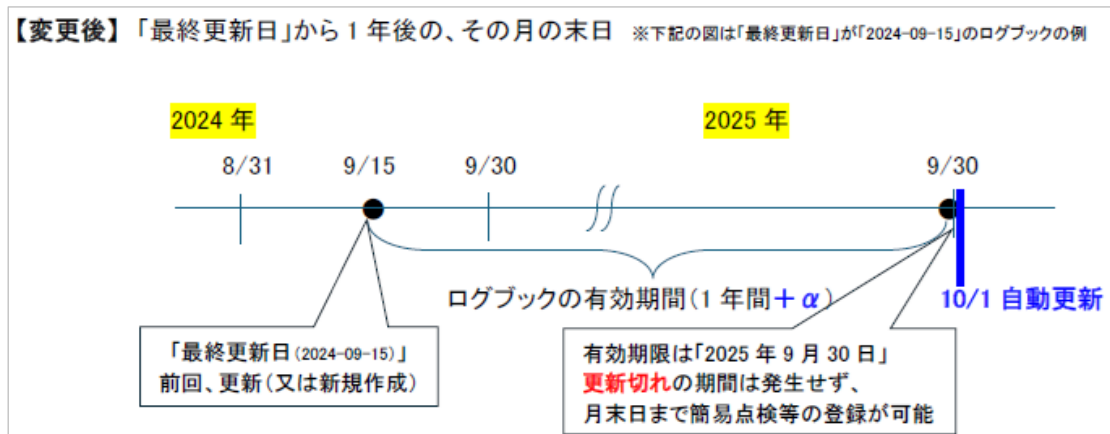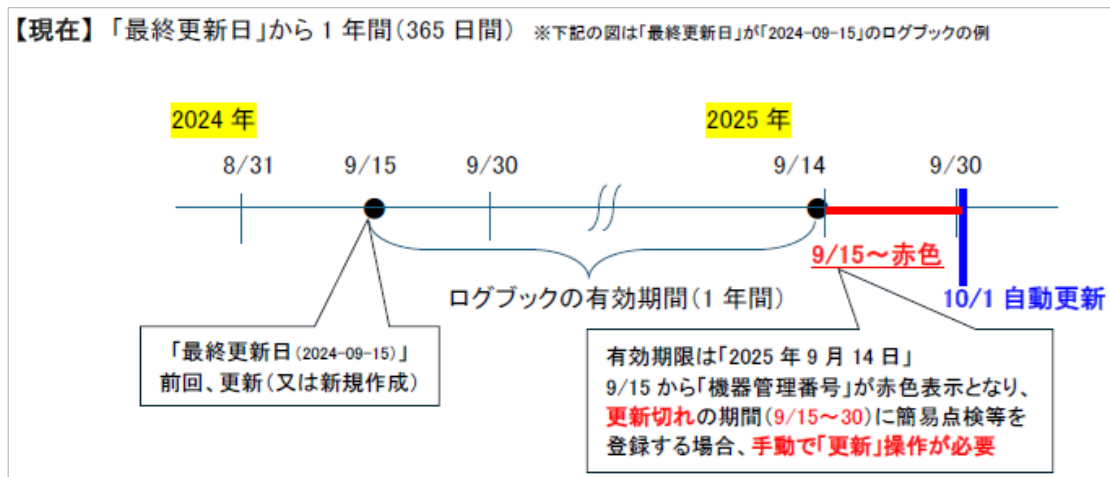

2. 【予告】簡易点検一括登録に関連する下記の内容について変更します。(本年9月18日予定)

- (1) 簡易点検一括登録の「その他 1, 2, 3」フォーマットについてフォーマット名称を登録できるようにします。(対象業種：管理者、充填回収業者)

点検項目等を自由に設定可能な「簡易点検フォーマット」の「その他 1, 2, 3」について、フォーマット名称（最大 20 文字まで）を登録できるようになります。

● 点検・整備記録簿 簡易点検一括登録

下表に入力した同じ内容の簡易点検記録を、複数のログブックを指定して一括登録します

簡易点検記録 ……簡易点検は定期点検と兼用でも結構ですが、簡易点検の記録は定期点検記録とは別で作成してください。
(本画面右上等の次回簡易点検期限は、簡易点検記録の登録日から90日後の日付を表示します。)

注)フォーマットを変更するには前面に戻ってください

作業年月日*	簡易点検フォーマット	点検者名*
2025-09-22 入力日の日付を記入	その他1 研究実験用精密機器類	〇〇 〇〇
1. 外観目視	☒ チェック コメント:	
2. 異音・異臭	☒ チェック コメント:	
3. 振動	☒ チェック コメント:	
4. 超低温測定値	☒ チェック コメント:	
5. 計測時間	☒ チェック コメント:	
6.	☐ コメント:	

- (2) 簡易点検一括登録で選択したフォーマットの対象機器（ログブック）を網掛表示します。(対象業種：管理者、充填回収業者)

「簡易点検記録登録 フォーマット選択」にて選択したフォーマットと、前回登録したフォーマットが同じ機器について、薄緑色の網掛表示をして機器を選び易くします。

複数ログブックへの一括修正・登録

以下のどちらかの内容を、現在表示されている機器一覧から複数のログブックを指定して一括登録できます。(無料)

☐ 1表中の施設情報、系統名、機器管理従事者情報、等の変更

☒ 簡易点検記録登録

フォーマット選択: ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン ▼

編集画面を開く

【例】フォーマット選択で「ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン」を選択した場合
⇒ 前回登録時のフォーマットが「ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン」だった機器を網掛表示（薄緑色）

No	最終 入力日	機器管理番号	状態	最新 作業日	点検・整備 記録簿 登録数	施設名	系統名	製品施設 製造所	最終 更新日	次回簡易 点検期限	一括 変更 対象	操作
31	2025-06-30	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-06-30	1件 (11件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-09-30	☐	1表最新版 簡易点検最新版
32	2025-06-30	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-06-30	4件 (11件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-09-30	☐	1表最新版 簡易点検最新版
35	2025-06-30	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-06-30	3件 (19件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-09-30	☐	1表最新版 簡易点検最新版
36	2025-06-30	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-06-30	4件 (19件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-09-30	☐	1表最新版 簡易点検最新版
37	2025-07-02	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-06-30	7件 (20件)	新ビルB	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-09-30	☐	1表最新版 簡易点検最新版
38	2025-08-05	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-07-20	2件 (8件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2024-12-18	2025-10-31	☐	1表最新版 簡易点検最新版
39	2025-08-05	YTMN-02-J-1M5G	利用可能	2025-07-18	未登録 (9件)	ビル用マルチエアコン	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2025-01-01	2025-10-31	☐	1表最新版 簡易点検最新版

3. その他、主な追加・修正の予定

- (1) ログブック一覧の「次回簡易点検期限・次回定期点検期限」の▲▼の並び替えにより「初回未登録」をまとめて上部に表示できるようにします。
- (2) RaMS-ex「機器リスト」に最新の事業所情報（施設管理者名等）を反映・出力します。