

情報処理センター の簡単利用ガイド

- フロン排出抑制法第76条第1項で定める「情報処理センター」として唯一国の指定を受けています。
- 充填回収業者が機器整備時の充填量・回収量を情報処理センターにデータ登録します。冷媒管理システムRaMSのログブックを利用している場合にはログブックに登録します。
- 情報処理センターを利用すると充填・回収証明書の書面での交付が不要です。
- 情報処理センターに登録されたデータは、算定漏えい量報告の基礎資料となり、いつでも閲覧、集計、出力ができます。
- 冷媒管理システムRaMSの情報処理センター機能のみを利用される場合、管理者は点検・整備記録簿を別途作成して保存することが必要です。

情報処理センターの利用方法

ステップ 1

情報処理センター（冷媒管理システム）利用のために**管理者として事業所登録（無料）**をする。

ステップ 2


整備を依頼した充填回収業者に情報処理センターの利用を依頼し、充填回収業者により入力された**データ（充填量・回収量）を確認し、承諾すること**でセンターにデータの登録が完了。

ステップ 3

登録された**データの閲覧・集計・出力（無料）**がいつでも可能。
管理者の情報処理センター利用については、**費用は一切かかりません。**

* システムでは充填回収業者がデータを入力（登録）する際に、充填回収業者に登録料として100円（税別）/回が課金されるだけです。

情報処理センターの利用手順

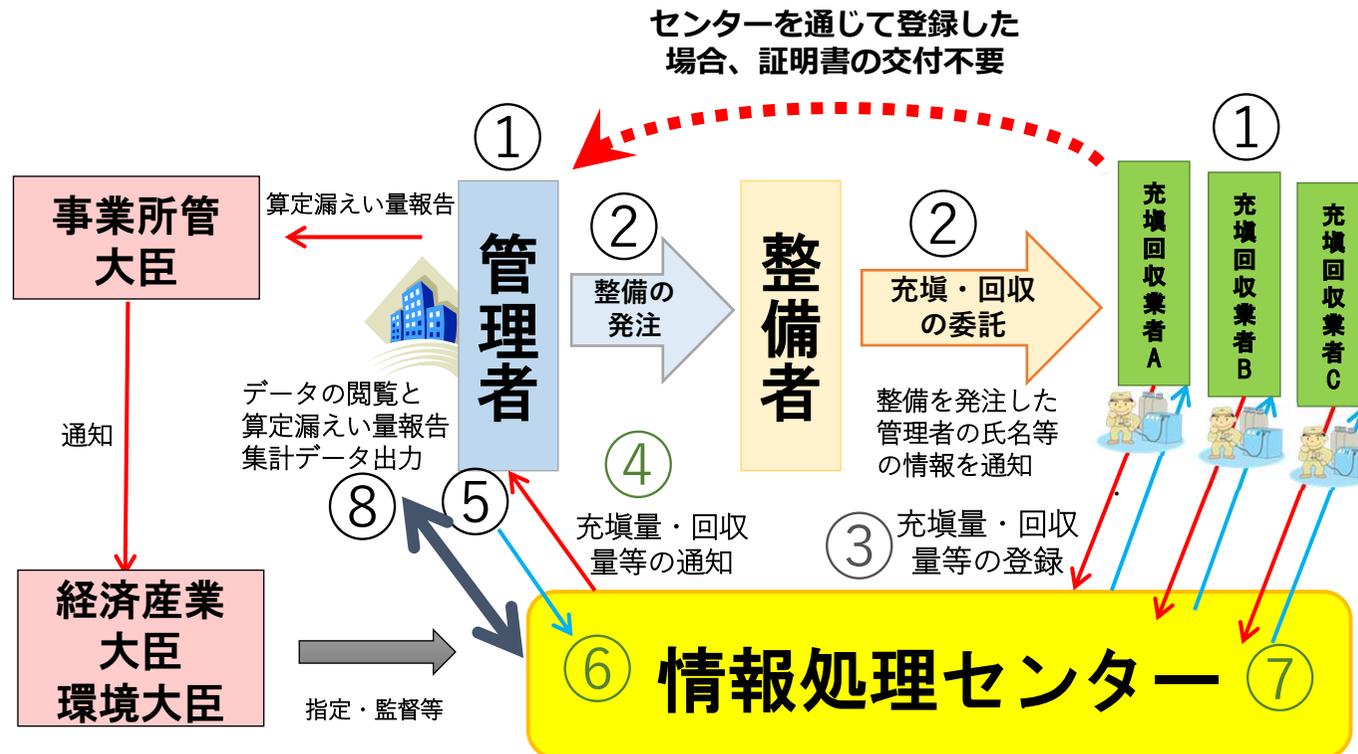

※フロン排出抑制法では、国から「情報処理センター」として指定を受けた電子情報処理組織を利用できます。

「情報処理センター」の機能は、充填量、回収量の登録（入力・保存）のみです。


情報処理センターの利用手順

- ①管理者、充填回収業者は情報処理センター（システム）を利用するために事業所登録を行う。
- ②管理者が充填回収業者に点検・整備（充填・回収）を委託する。
- ③充填回収業者がシステムに充填・回収のデータを入力する。
- ④システムから管理者に入力データの登録承諾依頼メールが送信される。
- ⑤管理者は充填回収業者の入力したデータの確認、承諾を行う。
- ⑥充填・回収のデータがシステムに登録される。
- ⑦システムから充填回収業者に管理者が承諾した旨の確認メールが送信される。
- ⑧管理者はシステムに登録されたデータをいつでも閲覧、集計、出力でき算定漏えい量報告に利用できる。

* 情報処理センターについては、管理者は全て無料で利用可能。

整備の依頼

管理者（機器の所有者）は、機器の整備を依頼する際に、充填回収業者に回収量や充填量について書面による証明書ではなく情報処理センターに電子的に登録することを依頼する。
 また、情報処理センターへの登録で必要となる管理者の事業者コード（Hに9桁の数字）を伝える。

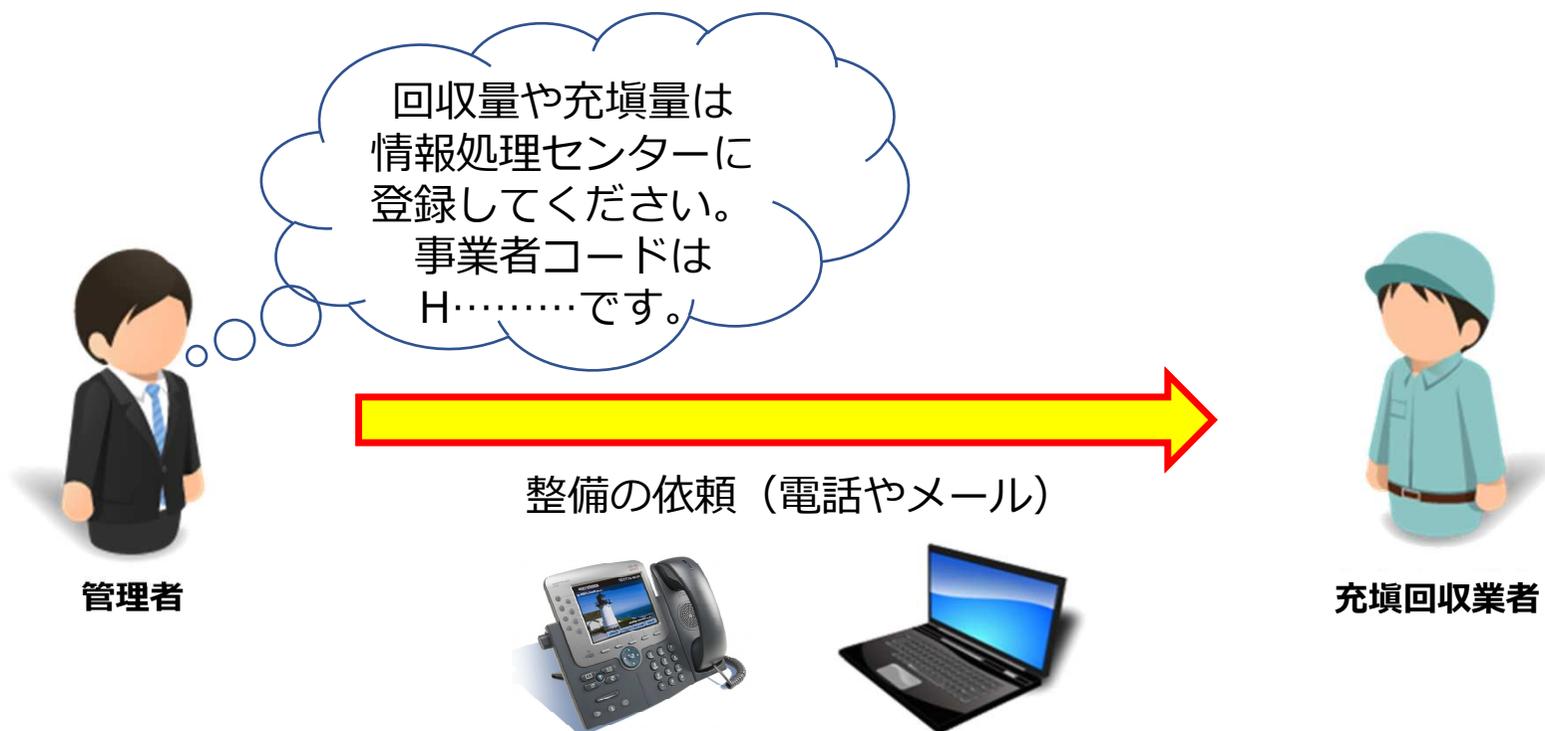

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
冷媒管理システム

ようこそ 保全サービス東日本 さん [充填回収業者]
銀行への預け金による前払い 利用可能ポイント 7570 ポイント

🏠 メニュートップ

🚪 ログアウト

📄 指定口座

📅 ポイント履歴

メインメニュー

ログイン者の登録業種: 充填回収業者

機器の点検・整備・修理時 充填・回収記録の処理、点検・整備記録簿(ログブック)の作成等
(注) 機器廃業時は、センター登録や回収証明書交付ではなく、行程管理票を作成願います。

情報処理センターに登録
充填・回収情報を登録、閲覧又は変更集計処理する
(充填回収業者も事業所登録して働く必要があります)

JRECOのログブックは利用しない
(別途ログブックは必要です)

JRECOのログブックを利用する
(最初に機器管理番号購入が必要です)

充填・回収登録申請書

登録一覧

申請書作成

点検・整備記録簿(ログブック)

ログブック一覧

ログブック新規作成・追加登録

書面(紙)による充填証明書や回収証明書交付

(情報処理センターへの登録はしません
管理者の事業所登録は不要です
充填回収業者は入力情報の検索や集計等が行えます
別途ログブックは必要です ※1)

充填証明書、回収証明書

証明書一覧

証明書作成・印刷



充填回収業者

依頼を受けた充填回収業者が、充填回収業者として事業所登録したIDとパスワードでシステムにログインする。
 メインメニューの充填・回収登録申請書『申請書作成』をクリックして申請書の入力画面を開きます。

充填回収業者が冷媒充填・回収登録申請書を作成します。
1表に管理者情報・機器情報を入力します。
2表に充填量・回収量を入力します。

JRECO情報処理センター 御中

冷媒充填・回収登録申請書

1表に示すフロン類使用機器第一種特定製品において、2表に示すフロン類の充填、回収を実施しましたので、情報処理センターへの登録を申請します。

注意1：本書は、電子印字機・電子記録装置を利用しない場合のJRECO情報処理センターへの登録申請書です。
点検・整備記録簿を利用される方は、点検・整備記録簿のシステムから登録願います。
2：第2表はログインされた充填回収業者の登録情報が自動記入され、第1表は事業者コード入力で登録情報が自動記入されます。
3：フロン類の充填作業や回収作業は、作業担当者欄に記名された「第一種フロン類充填回収業」の知見を有する資格者本人によるか、もしくは立会いが必要で、
4：機器廃棄の場合はセンターへの回収登録は不要です。代わりに行政管理票を作成し、回収量等を入力してください。
5：*が付いている項目は必ず入力してください。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 * 履歴から選択 * 事業者コードから選択 氏名または名称を選択してください ジェレコ 東京事業所 〒105-0011 東京都港区芝公園	事業者コード H727172974	法定管理者 【本社等】 名・住所 ジェレコ 〒105-0011 東京都港区芝公園
施設名称 * 芝ビッグゲートビル 会社情報から取得	添載名	設備製造者 * サンキンソニック
施設住所 〒105-0012 住所検索 東京都 住所1 港区芝大門 住所2	設置年月日 2018-5-11	分類 * 店舗用パッケージエアコン
代表電話番号 00-1111-2222	用途 * 空調用	型式 SN4N-MDL-BX3
機器管理 後継者 * 大門 貴利	同左電話番号	正給機の原動機 の定格出力 kW 12
E-mail * jreco405-2@hotmail.com 追加送信E-Mail	使用冷媒 R410A	

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録

作業年月日 2020-7-6
点検・整備区分 漏えい修理
充填冷媒 R410A
回収量 kg 8.80
戻し充填量 kg 8.80
追加充填量 kg 5.35

備考 フレア補修

作業請負者社名 所在地
保全サービス東日本 東京都 東京都港区芝公園

登録番号 東京都 東京都 T12321
登録部道府県 東京都 jreco405-2@hotmail.com
代表電話番号 00-0000-0000

登録者あり 登録者なし
実施作業は2表の内容に相違ありません。

作業請負者責任者(申請者): 穂取成典 ⇒ 管理者承認
承諾依頼

入力内容をご確認ください

冷媒充填・回収登録

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 ジェレコ 東京事業所 〒105-0011 東京都港区芝公園	事業者コード H727172974	法定管理者 【本社等】 名・住所 ジェレコ 〒105-0011 東京都港区芝公園
施設名称 芝ビッグゲートビル	添載名	設備製造者 サンキンソニック
施設住所 〒105-0012 東京都港区芝大門	設置年月日 2018-05-11	分類 店舗用パッケージエアコン
代表電話番号 00-1111-2222	用途 空調用	型式 SN4N-MDL-BX3
機器管理 後継者 大門 貴利	同左電話番号	正給機の原動機 の定格出力 kW 12
E-mail jreco405-2@hotmail.com	使用冷媒 R410A GWP: 2090	

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊・再生・保管量 kg
2020-07-06	漏えい修理	R410A	8.80	8.80	5.35	0.00

備考 フレア補修

作業請負者社名 所在地
保全サービス東日本 東京都 東京都港区芝公園

登録番号 東京都 東京都 T12321
登録部道府県 東京都 jreco405-2@hotmail.com
代表電話番号 00-0000-0000

作業請負者責任者(申請者): 穂取成典 ⇒ 管理者承認
承諾依頼



充填回収業者

『確認画面へ』をクリックして確認画面で入力内容を確認します。
確認したら『承諾依頼』をクリックして管理者へ承諾依頼をします。


ポイント消費が行われます。
冷媒充填・回収登録 110ポイント

ジェレコ 東京事業所に対して、冷媒充填・回収登録申請書を承諾依頼しますか？

日付の入力を確認してください。「OK」ボタンを押すと、変更・取り消しは出来ません。

OK キャンセル

『承諾依頼』をクリックするとサブ画面が表示され『OK』をクリックすると充填回収業者のポイントが消費されます。
(100ポイント/件(税別))
充填回収業者の一覧表に申請内容が登録され、管理者にはシステムからメールで承諾依頼が自動送信されます。

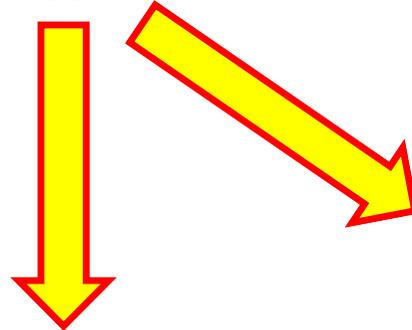

ジェレコ 東京事業所様
貴事業所における上記の業務用フロン充填機器（第1種特定製品）の充填・回収情報を、以下の通り情報処理センターに登録しますのでご承諾ください。

ご承諾は、下記の冷媒充填・回収登録申請書を開いて内容をご確認の上、貴担当者名をご記入ください。
ご記名後、下部の「確認画面へ」をクリックして確認画面へ進み、下部の「登録」ボタンをクリックすれば承諾完了です。

▼冷媒充填・回収登録申請書
<https://dev.jreco.jp/test/regfill/edit/7875996371/0BBL8/ykzRt?mode=normal>


このメールは配信専用のアドレスで配信されております。
このメールを一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構に返信頂いても、返信内容の確認およびご返答ができません。
あらかじめご了承ください。

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4F 406-2
TEL : 03-5733-5311
e-Mail contact@jreco.or.jp

冷媒充填・回収登録申請書一覧

伝票番号	<input type="text"/>	施設管理者	<input type="text"/>
施設名	<input type="text"/>	系統名	<input type="text"/>
製品施設都道府県	-----	製品施設住所	<input type="text"/>
製番	<input type="text"/>		
作業日	2020	6	6 ~ 2020

No	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	系統名	製品分類	算定漏えい量	製品施設都道府県	作業請負者社名	操作
1	00367	承認待ち	2020-07-06	ジェレコ 東京事業所		店舗用パッケージエアコン	11.20	東京都	保全サービス東日本	閲覧 破棄 再発行
2	00363	承認待ち	2020-07-03	ジェレコ 東京事業所		ビル用パッケージエアコン	19.52	東京都	保全サービス東日本	閲覧 破棄 再発行



充填回収業者

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
冷媒管理システム

ようこそ ジェレコ東京事業所 さん【管理者・廃業者】
銀行への預け金による前払い 利用可能ポイント 9322 ポイント

メニュートップ ログアウト
指定口座 ポイント履歴

メインメニュー

ログイン者の登録種別: 管理者・廃業者

機器の点検・整備・修理時 充填・回収記録の処理、点検・整備記録簿(ログブック)の作成等
注) 機器廃業時は、センター登録や回収証明書交付ではなく、行程管理票を作成願います。

情報処理センターに登録
充填・回収情報を登録、閲覧又は変更集計処理する
(充填回収業者も事業所登録していただく必要があります)

JRECOのログブックは利用しない
(別途ログブックは必要です ※1)

JRECOのログブックを利用する
(最初に機器管理番号購入が必要です)

充填・回収登録申請書
登録一覧
(申請書は充填回収業者が作成し、承諾を求めています)

点検・整備記録簿(ログブック)
ログブック一覧
ログブック新規作成・追加登録
(追加登録や再発行の際は充填回収業者が作成し、承諾を求めます)

書面(紙)による充填証明書や回収証明書交付
(情報処理センターへの登録はしません
管理者の事業所登録は不要です
充填回収業者は入力情報の検査や集計等が行えます
別途ログブックは必要です ※1)

充填証明書、回収証明書
証明書一覧

※1: ログブックは、機器ごとに備えることが法で求められております。なお、JRECOのログブックには、無料で記入できる簡易点検記録簿も付いております。

通知を受けた管理者は、メインメニューから『登録一覧』をクリックして冷媒充填・回収申請書一覧を開きます。
一覧表の「閲覧」をクリックして伝票を開きます。



冷媒充填・回収登録申請書一覧

伝票番号 施設管理者
 施設名 系統名
 製品施設都道府県 製品施設住所
 製番 充填回収業者名
 作業日 2020-6-6 ~ 2020-7-6 検索
 漏えい年度 2020
 漏えい量合計 表示

左記の伝票番号、施設管理者、作業日などから検索出来ます。

1件~2件(合計:2件)

No	伝票番号	状態	作業日	施設名	系統名	製品分類	算定漏えい量	製品施設都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000367	承認待ち	2020-07-06	芝ビッグゲートビル		店舗用パッケージエアコン	11.20	東京都	保全サービス東日本	閲覧
2	R00000363	承認待ち	2020-07-03	ジェレコ 東京事業所		ビル用パッケージエアコン	19.52	東京都	保全サービス東日本	閲覧

JRECO 情報処理センター 御中

冷媒充填・回収登録申請書

伝票番号 R00000367

1表に示すフロン類使用機器第一種特定製品において、2表に示すフロン類の充填、回収を実施しましたので、情報処理センターへの登録を申請します。

注意1: 本書は、電子版点検・整備記録簿を利用しない場合のJRECO情報処理センターへの登録申請書です。
点検・整備記録簿を利用される方は、点検・整備記録簿のシステムから登録願います。
2: 第2表はログインされた充填回収業者の登録情報が自動記入され、第1表は事業者コード入力で登録情報が自動記入されます。
3: フロン類の充填作業や回収作業は、作業担当者欄に記名された「第一種フロン類充填回収業」の知見を有する資格者本人によるか、もしくは立会いが必要です。
4: 機器廃棄の場合センターへの回収登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、回収量等を入力してください。
5: *が付いている項目は必ず入力してください。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 〒105-0011 東京都港区芝公園	事業者 コード H727172974	法定管理者 (本社等) 名・住所 〒105-0011 東京都港区芝公園	施設名称 芝ビッグゲートビル	会社情報から取得	系統名	設備製造者 サンキンソニック	施設年月日 2016-05-11	分類 店舗用パッケージエアコン	用途 空調用	製造番号 SKNSNC16000123
施設住所 〒105-0012 東京都港区芝大門	住所1 港区芝大門	住所2	代表電話 00-1111-2222	機器管理 従事者 大門 貴利	同左電話	型式 SNKN-MDL-EX3	圧縮機の原動機 の定格出力 kW 12	使用 冷媒 R410A GWP: 2090	E-mail jreco406-2@hotmail.com	

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊再生量 kg
2020-07-06	漏えい修理	R410A	8.60	8.60	5.36	0.00

備考 フレア補修

作業請負者社名 保全サービス東日本	所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園	作業担当者 種取成美	資格者証
登録番号 T12321	登録都道府県 東京都	E-mail jreco406-2@hotmail.com	代表電話 00-0000-0000

※ 作業は2表の内容に相違ありません。

作業請負者責任者(申請者): 種取成美 → 管理者承諾*:

管理者は開いた伝票の内容を確認の上、承諾欄に記名して『確認画面へ』をクリックします。



入力内容をご確認ください

冷媒充填・回収登録

伝票番号 R00000367

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 〒105-0011 東京都港区芝公園	事業者 コード H727172974	法定管理者 (本社等) 名・住所 〒105-0011 東京都港区芝公園	施設名称 芝ビッグゲートビル	会社情報から取得	系統名	設備製造者 サンキンソニック	施設年月日 2016-05-11	分類 店舗用パッケージエアコン	用途 空調用	製造番号 SKNSNC16000123
施設住所 〒105-0012 東京都港区芝大門	住所1 港区芝大門	住所2	代表電話 00-1111-2222	機器管理 従事者 大門 貴利	同左電話	型式 SNKN-MDL-EX3	圧縮機の原動機 の定格出力 kW 12	使用 冷媒 R410A GWP: 2090	E-mail jreco406-2@hotmail.com	

作業請負者社名
保全サービス東日本

所在地
〒105-0011 東京都港区芝公園

作業担当者
種取成美

資格者証

登録番号
T12321

登録都道府県
東京都

E-mail
jreco406-2@hotmail.com

代表電話
00-0000-0000

作業請負者責任者(申請者): 種取成美 → 管理者承諾: 大門 貴利

保全サービス東日本に対して、冷媒充填・回収登録申請書を登録しますか？

日付の入力を確認してください。「OK」ボタンを押すと、変更・取り消しは出来ません。

確認画面で再度確認します。
『登録』をクリックしてサブ画面の『OK』をクリックすると登録完了です。

◆ 冷媒充填・回収登録申請書一覧

伝票番号: [] 施設管理者: []
 施設名: [] 系統名: []
 製品施設都道府県: [] 製品施設住所: []
 製番: [] 充填回収業者名: []
 作業日: 2020-6-6 ~ 2020-7-6
 漏えい年度: 2020
 漏えい量合計: 表示

No	伝票番号	状態	作業日	施設名	系統名	製品分類	算定漏えい量	製品施設都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000367	承認済	2020-07-06	芝ビッグゲートビル		店舗用パッケージエアコン	11.20	東京都	保安サービス東日本	閲覧

登録が完了すると管理者の一覧では状態が「承認済」となります。



管理者名： ジェレコ 東京事業所
 伝票番号： R00000367

保安サービス東日本様


管理者様より上記の業務用フロン充填機器（第1種特定製品）の充填・回収情報をご承諾頂きましたので、情報処理センターに登録いたしました。

▼冷媒充填・回収登録申請書
<https://dev.jreco.jp/test/regfill/edit/6584854474/rHdeUjZB89w?mode=normal>

このメールは配信専用のアドレスで配信されております。
 このメールを一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構に返信頂いても
 あらかじめご了承ください。

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
 〒105-0011
 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4F 406-2
 ☎03-5733-5311
 contact@jreco.or.jp

管理者に承諾されるとシステムから承諾通知のメールが充填回収業者宛に自動発信され、充填回収業者の一覧表示も「承認済」になります。



◆ 冷媒充填・回収登録申請書一覧

伝票番号: [] 施設管理者: []
 施設名: [] 系統名: []
 製品施設都道府県: [] 製品施設住所: []
 製番: [] 充填回収業者名: []
 作業日: 2020-6-6 ~ 2020-7-6
 漏えい年度: 2020
 漏えい量合計: 表示

No	伝票番号	状態	作業日	施設管理者	系統名	製品分類	算定漏えい量	製品施設都道府県	作業請負者社名	操作
1	R00000367	承認済	2020-07-06	ジェレコ 東京事業所		店舗用パッケージエアコン	11.20	東京都	保安サービス東日本	閲覧 破棄

